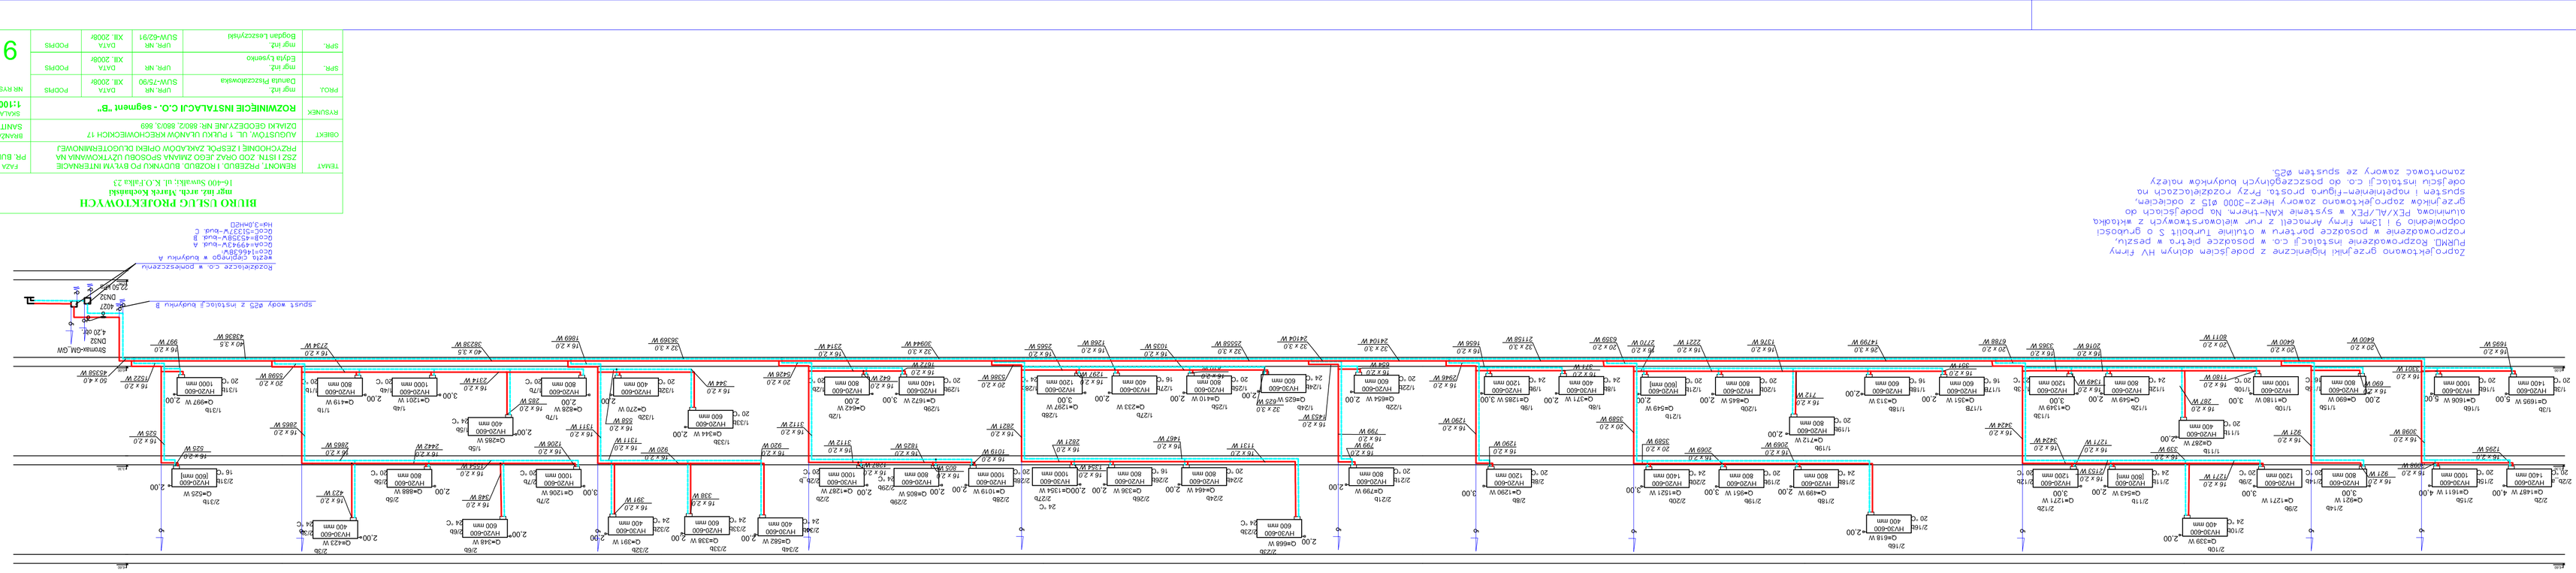
Zaprojektowano grzejniki higieniczne z podejściem dolnym HV firmy PURMO Rozprowadzenie instalacji c.o. z posadzce pięcio w peszlu, rozprowadzenie w posadzce parterem w otulinie Tarbolit 5 o grubości odpowiednio 9 i 13mm firmy Armacell z rur wielowarstwowych z wkładką aluminową PEXAL/PEX w systemie KAN-therm Na podejściach do grzejników zaprojektowano zawory Herz-3000 ø15 z odcięciem, System i hydrauliczne-figura prosto Przy rozdzielaczach na odejściu instalacji c.o do poszczególnych budynków należy zamontować zawory ze system ø25
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Teresa Kołodziej
16-400 Suwałki, ul. K.O.Fabia 23
TEMAT
REMONT PRZEBUD I ROZBUD BUDYNKU PO BYŁYM INTERNACIE 252 I 131N ZOO OKAZ JEGO ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA RZYCHOCINEK I LEŚNIC ZAMIAROW OPIEKI DUCOTERAPIAOKES
FAZA PR. BUD.
OBIEKT
AUDUSTÓW, UL. 1 PUKU ULANÓW KOŚCIOWIECKICH 17
DZIAŁKI GEODEZYJNE NR. 680/2, 680/3, 689
INWENTAR.
SANITT.
RYSUNEK
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - sopyomn "B"
SKALA
1:100
NR RYS.
9
mgr inż. Urszula Pilaszkiewicz SUM-7/5/90 XII. 2008r POMPS
mgr inż. Edyta Lysiejko DATA XII. 2008r POMPS
mgr inż. Bogdan Leszczyński SUM-62/91 XII. 2008r POMPS
Rozdzielacze C.O. z pomieszczenia węzła cieplnego w budynku A
SCO-1(4x32)V - dwa A
SCO-2(4x32)V - dwa A
SCO-3(5x32)V - dwa B
SCO-4(5x32)V - dwa B
Rzut mody ø25 z instalcj budynku B
Styropian-GW
DN32
4,20 m²
ø20
DN20
22,00 m²
ø20
DN20
1,00 m²
ø20
DN20
1,00 m²
ø20
DN20
1